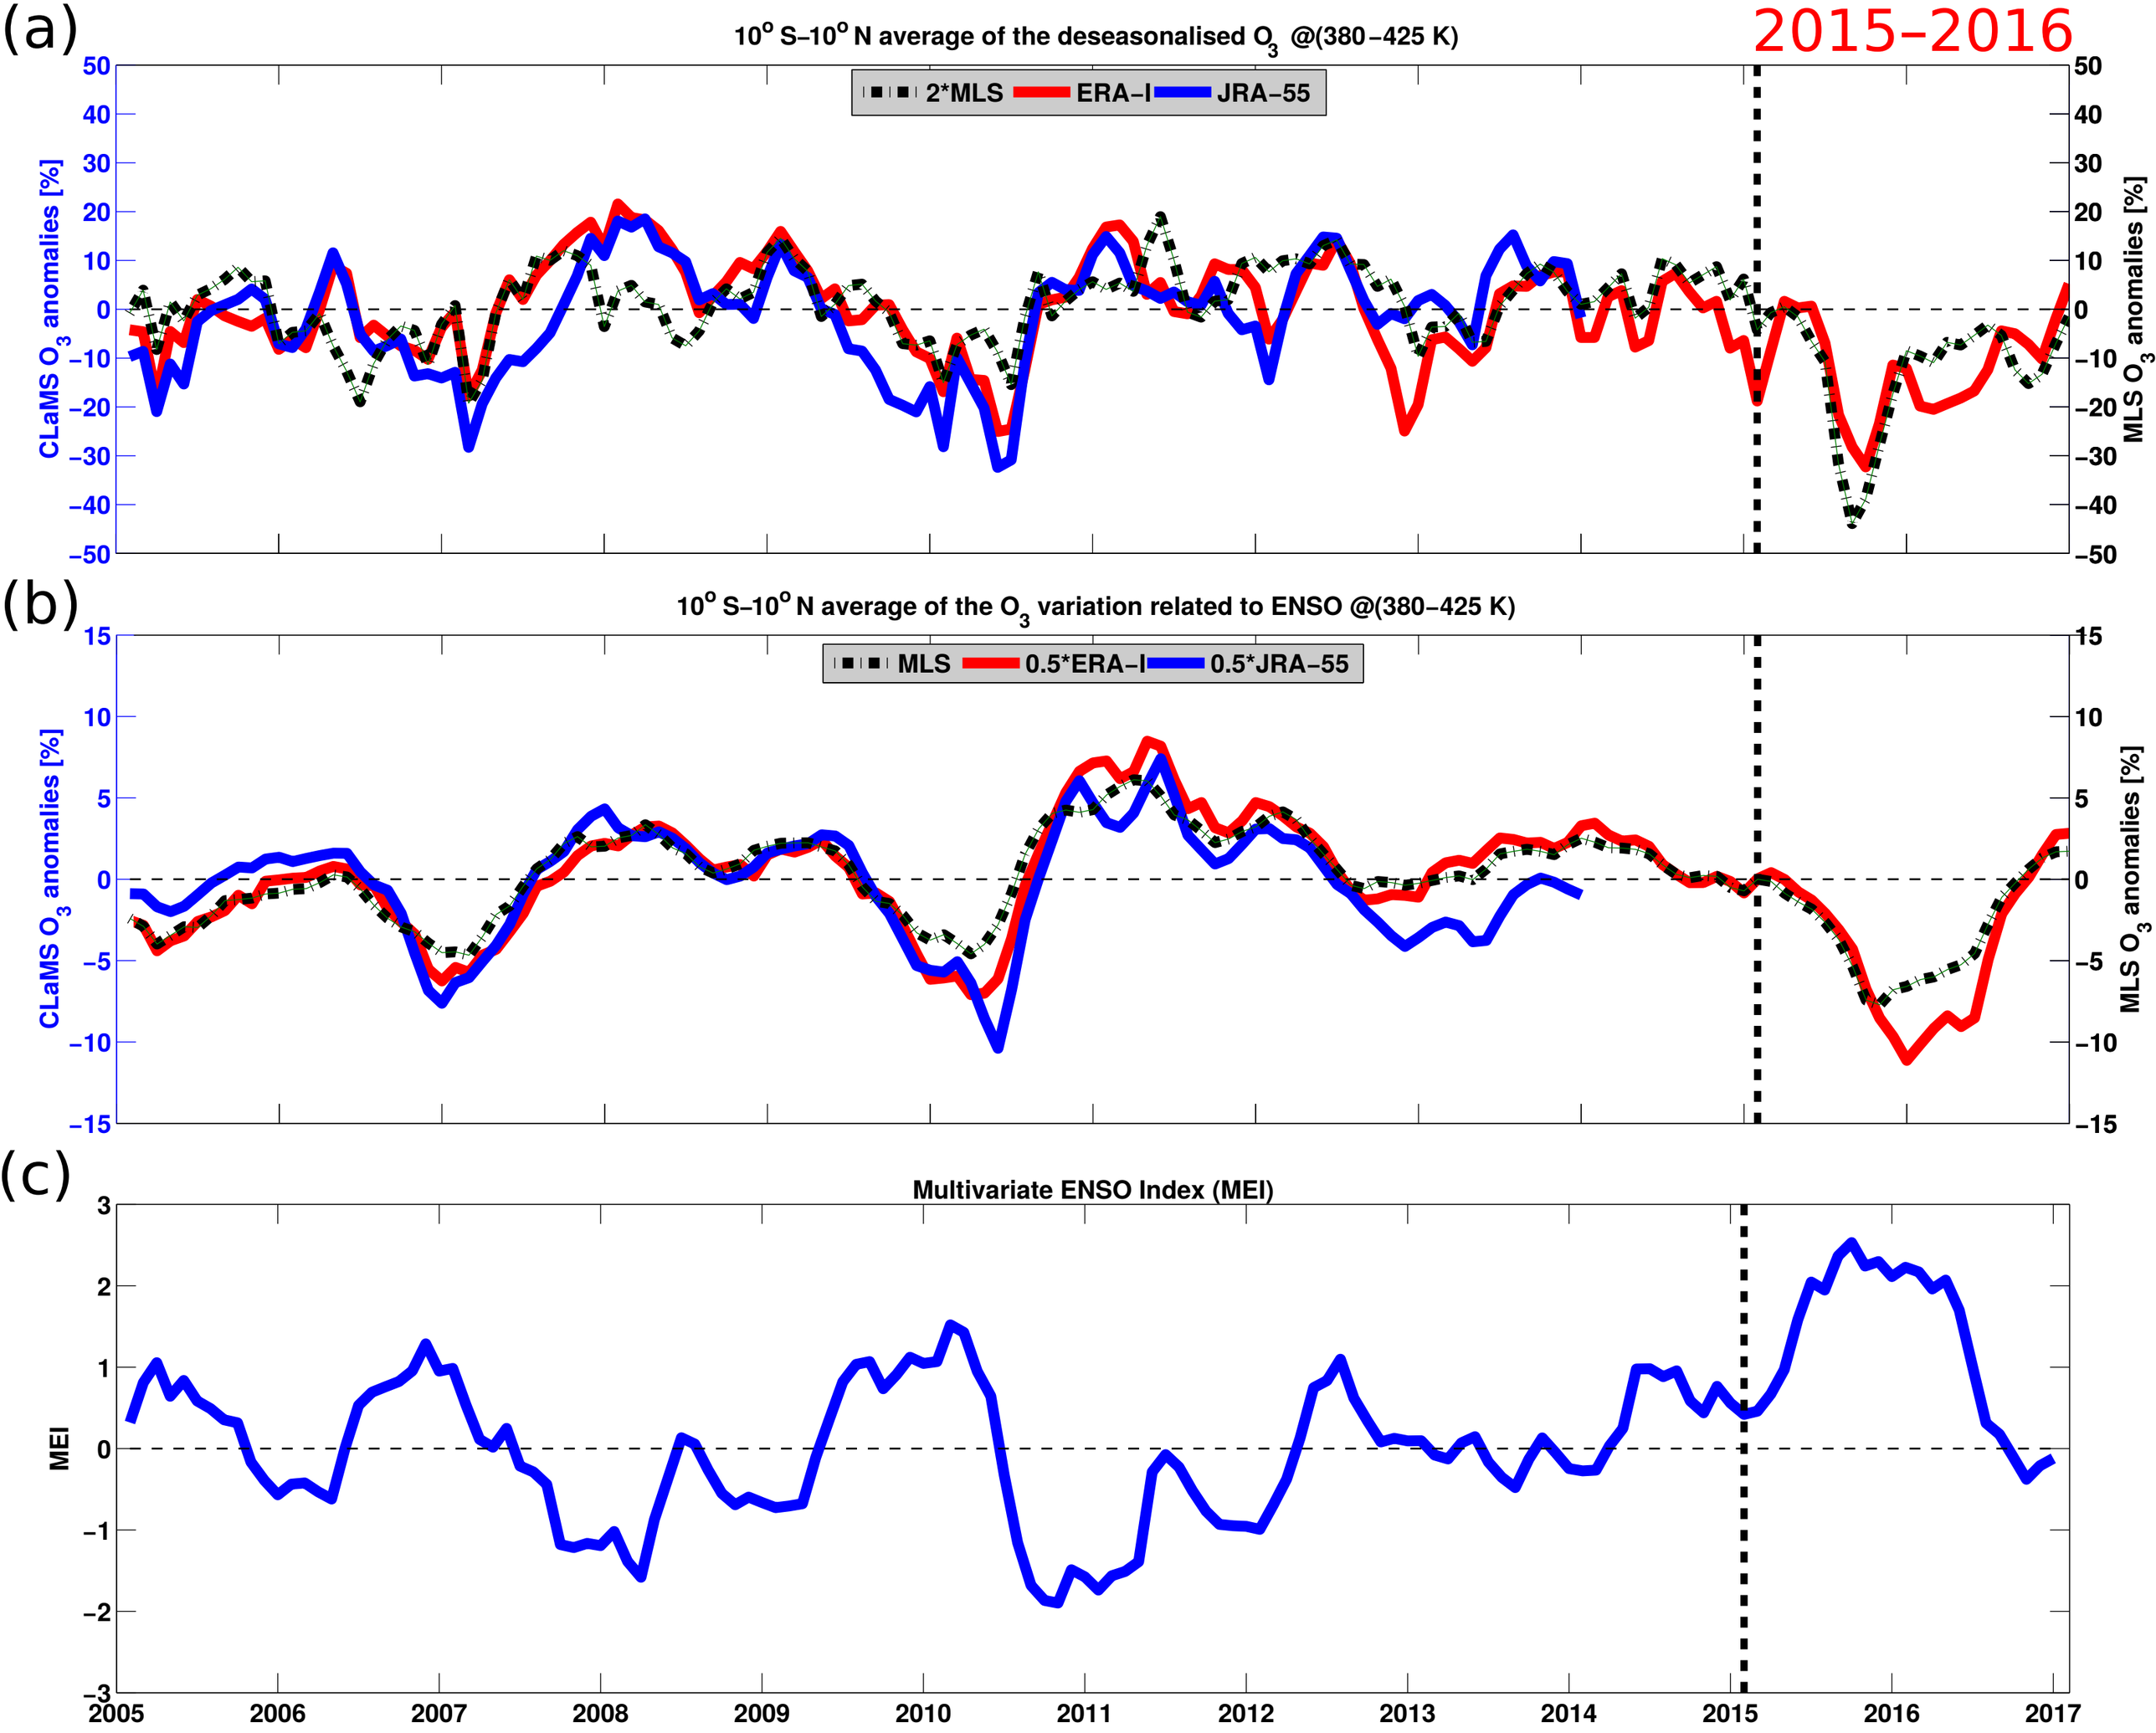
(a)
10° S–10° N average of the deseasonalised O3 @(380–425 K)
2015–2016
2*MLS
ERA–I
JRA–55
CLaMS O3 anomalies [%]
MLS O3 anomalies [%]
(b)
10° S–10° N average of the O3 variation related to ENSO @(380–425 K)
MLS
0.5*ERA–I
0.5*JRA–55
CLaMS O3 anomalies [%]
MLS O3 anomalies [%]
(c)
Multivariate ENSO Index (MEI)
MEI
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017